


Relleno debidamente compactado
 En aquellos suelos que contengan piedras de diametro especifico mayores a 8 cm, dicho relleno debera ser colocado con suelo natural debidamente seleccionada en donde se asegure diametros especificos de 5 cm. Dicho relleno, se colocara al menos hasta una altura de 40 cm por encima del nivel superior del material de asiento que recubre la parte superior de la cañeria.

Malla plastica de advertencia
 DNø ≤ 110 ancho 15 cm
 DNø ≥ 110 ancho 30 cm

Material de asiento debidamente compactado aprobado por la inspección (SEGUN ESPECIFICACIONES AGUAS DEL NORTE)

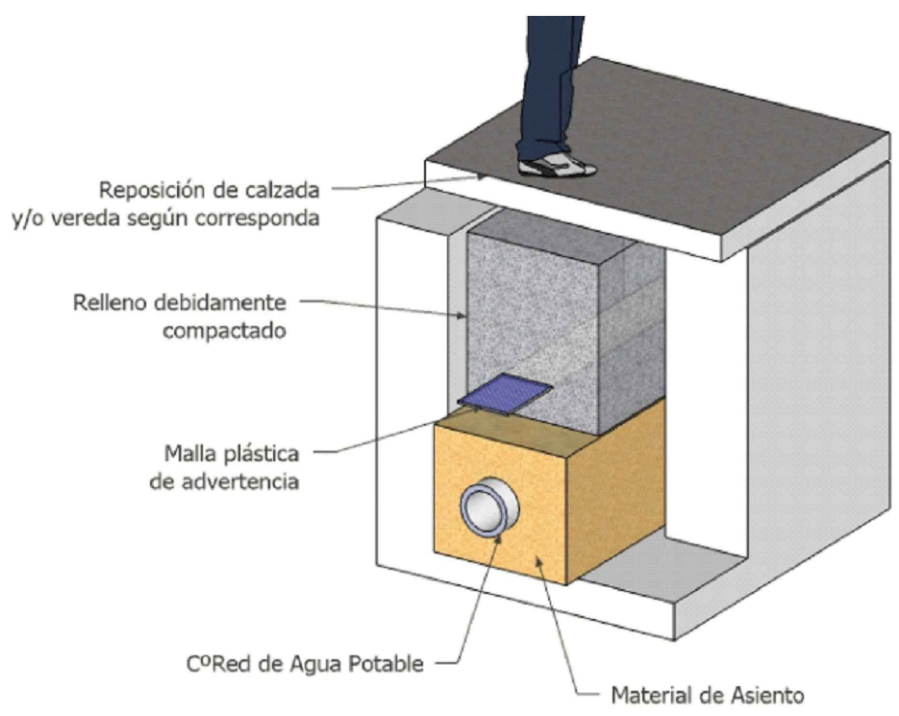

$$H = \begin{cases} 1.00 \text{ metros (TAPADA MÍNIMA AGUA)} \\ 1.20 \text{ metros (TAPADA MÍNIMA CLOACA)} \end{cases}$$

A= Ancho Nominal
 DN= Diametro de cañeria

DETALLES 3D COMPLEMENTARIOS
 NOTA: Los detalles 3d son detalles de ayuda para la construcción, (Debe respetarse los detalles constructivos en planta y corte)

DN mm	75	110	160	200	250	315	400	500	600	700
A mm Ancho de Zanja (Minima)	600	600	600	600	600	1000	1000	1000	1000	DN+500

EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE Cº DE AGUA POTABLE

**DETALLES CONSTRUCTIVOS:
 PLANO TIPO**

Codificación: AG / PT / 01 / - <small>Tipología / Género</small>	Sector: Departamento Estudios y Proyectos
Fecha Actualización: Septiembre / 2019	Escala: Escala s/e
Nombre Archivo: zanja tipo para Colocacion Caño Agua.dwg	Cad: Mmo. Oscar Gutierrez

