PLANTA DE CORREAS

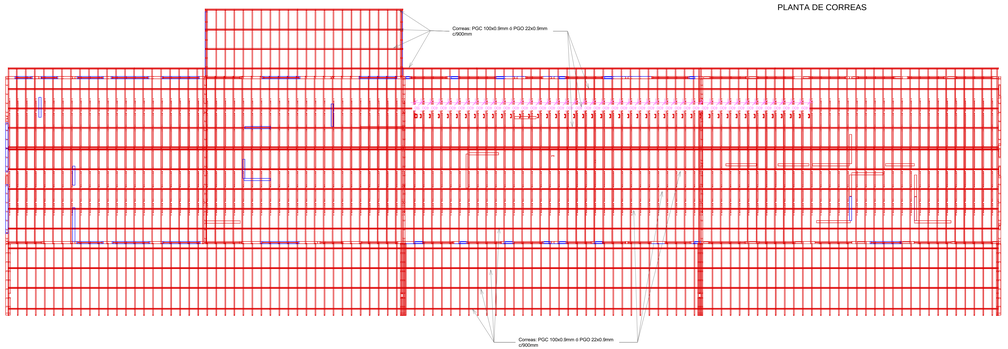

PLANTA DE TECHO

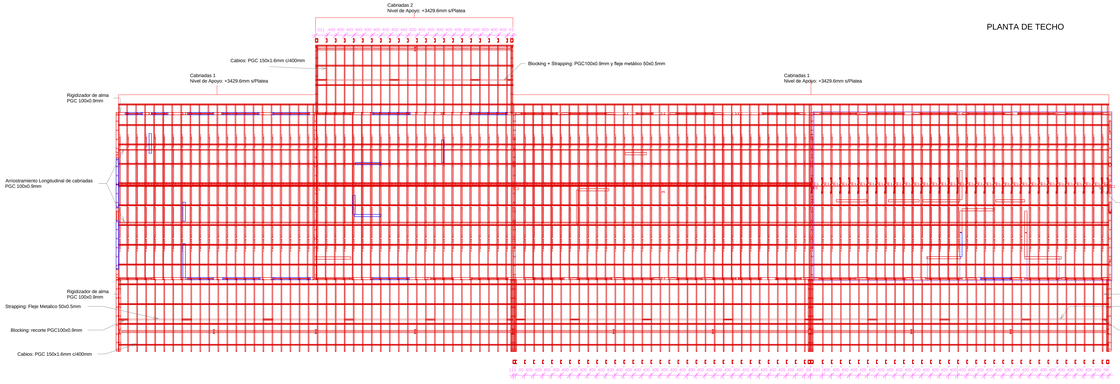

Notas:
- Perfiles s/Norma IRAM-IAS U500-205
- Tensión de fluencia Tf=>2500kg/cm2
- Acero s/Norma IRAM-IAS U500-214
- Condiciones de Arriostramiento en cubierta:
*Ala superior:
OSB e min=12mm trabado y fijado mediante tornillos cada 100mm en todo su perímetro (incluida la cenefa) y 150mm en vigas intermedias.
*Ala inferior: fleje metálico 50x0.5mm cada 1000mm
*Rigidizadores de alma: recorte PGC 100x0.9 en apoyos extremos e intermedios, según detalle.
- Fijacion de cabios a panel: se realizara según cada detalle especificado.



PERSPECTIVA 3D

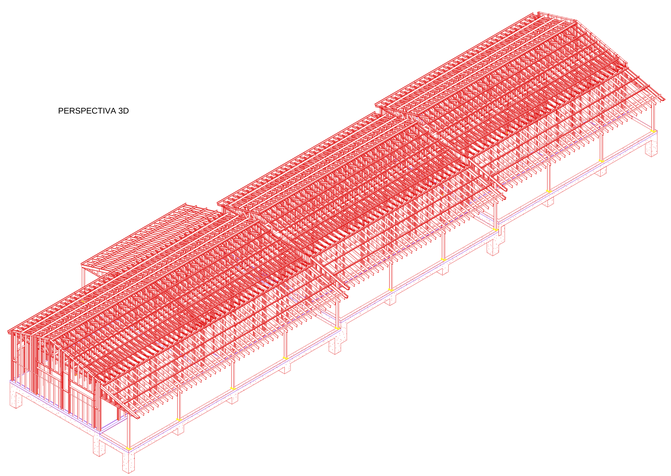

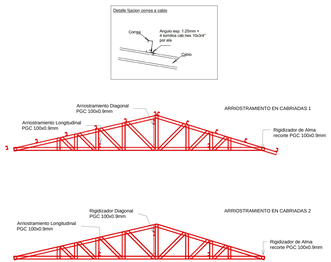

Notas:
- Perfiles s/Norma IRAM-IAS U500-205
- Tensión de fluencia Tf=>2500kg/cm2
- Acero s/Norma IRAM-IAS U500-214
- Las cabriadas se conforman con perfiles PGC 100x0.9mm, tanto para los cordones superiores e inferiores asi como tambien para los montantes.
- Las fijaciones son con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4"
- Las riostras longitudinales y diagonales se fijan con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4"



PLANTA DE VIGAS

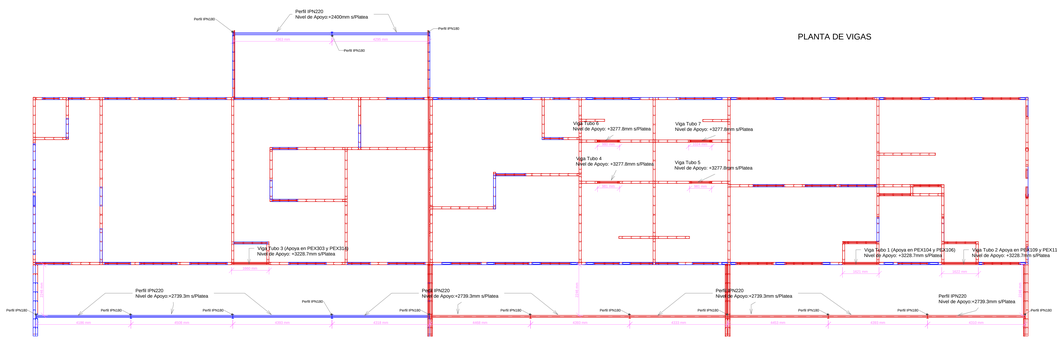

Notas:
- Perfiles s/Norma IRAM-IAS U500-205
- Tensión de fluencia Tf=>2500kg/cm2
- Acero s/Norma IRAM-IAS U500-214
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Fijar dinteles corridos mediante tornillos cab. hex. 10x3/4"cada 100mm.



PLANO DE ESTRUCTURA 2/4

OBRA:

PROPIETARIOS:

DOMICILIO:

UBICACION DE LA OBRA:

ESCALAS: 1:75 - 1:100 - 1:50

PROPIETARIO

CROQUIS DE UBICACION

PROYECTO

DIRECCION

EJECUCION

DATOS CATASTRALES

CONSEJO PROFESIONAL

SECCION	MANZANA	PARCELA	CATASTRO

ANCHO DE CALLE:

ANCHO DE CALZADA:

ANCHO VEREDA:

PAVIMENTO:

SUP. TERRENO:

SUP. A CONSTRUIR:

SUP. LIBRE:

MUNICIPALIDAD