PLANOS

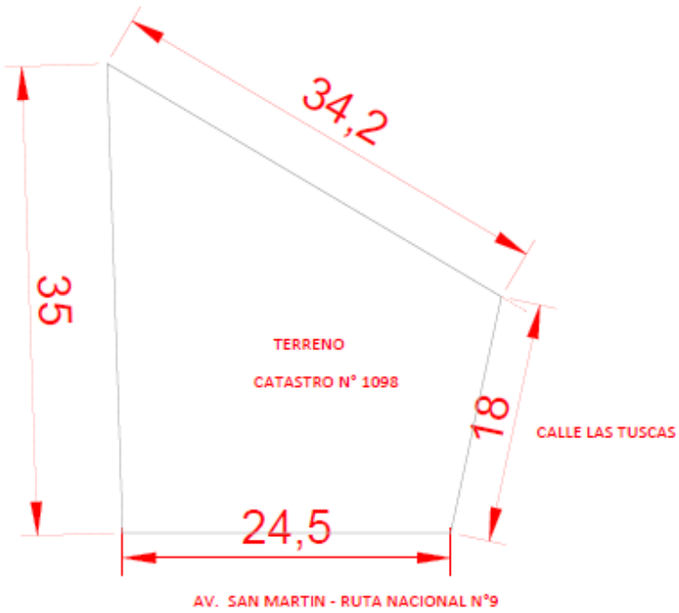
34,2
35
TERRENO
CATASTRO N° 1098
18
CALLE LAS TUSCAS
24,5
AV. SAN MARTIN - RUTA NACIONAL N°9

PLANTA BAJA DE ARQUITECTURA

PLANTA ALTA DE ARQUITECTURA

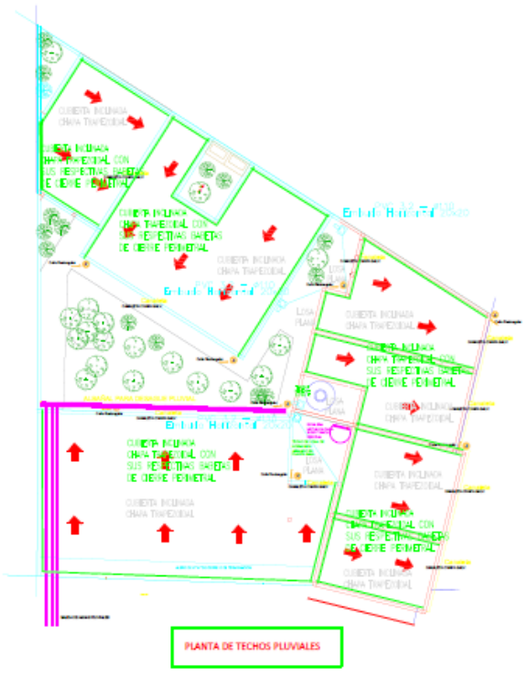

PLANTA DE TECHOS PLUVIALES

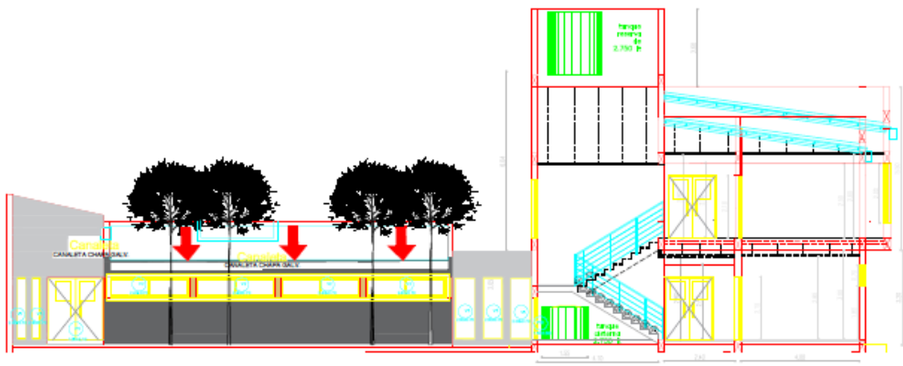

CORTE A - A

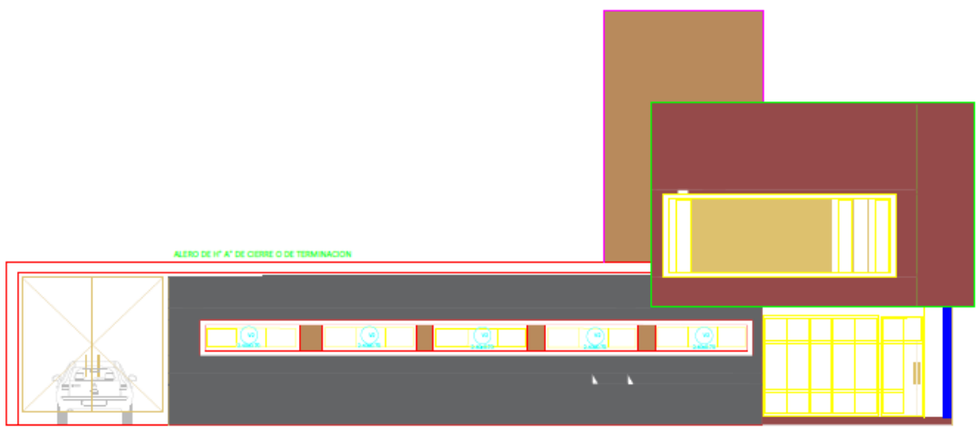

VISTA SOBRE RUTA

Activar Windo

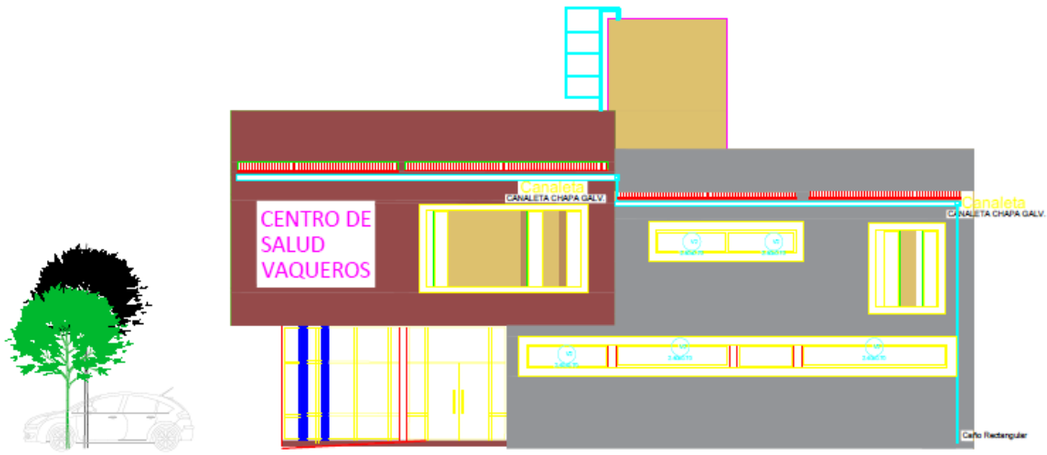

VISTA SOBRE CALLE LATERAL

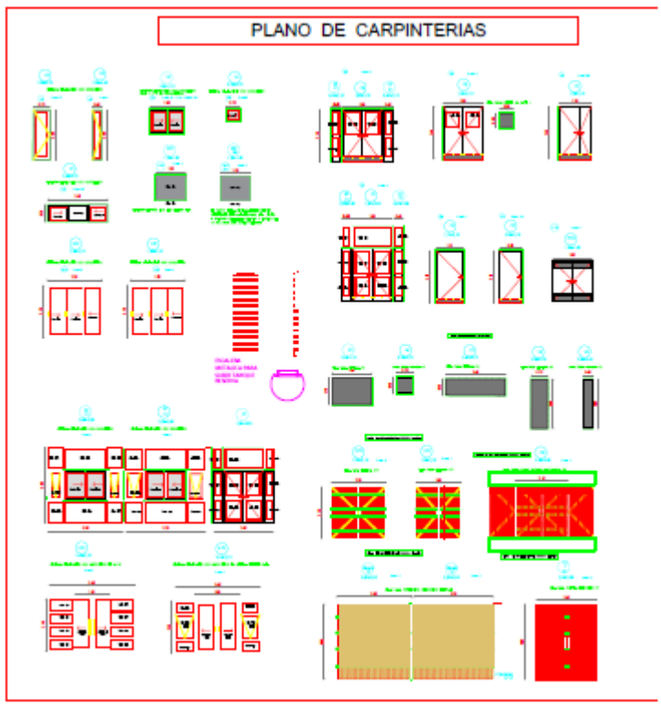

PLANTA BAJA DE CARPINTERIA

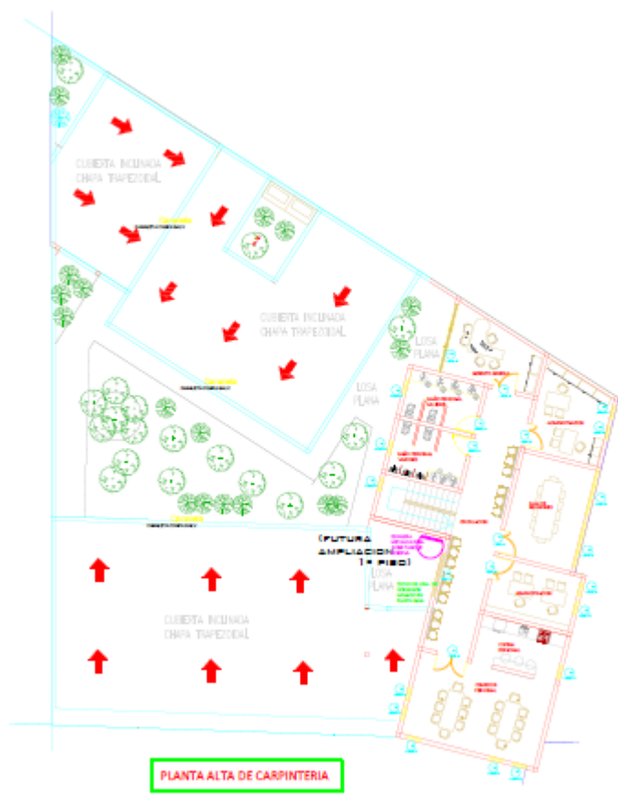
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL
LOSA
PLANA
LOSA
PLANA
(FUTURA
AMPLIACION
1° PISO)
LOSA
PLANA
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL
PLANTA ALTA DE CARPINTERIA

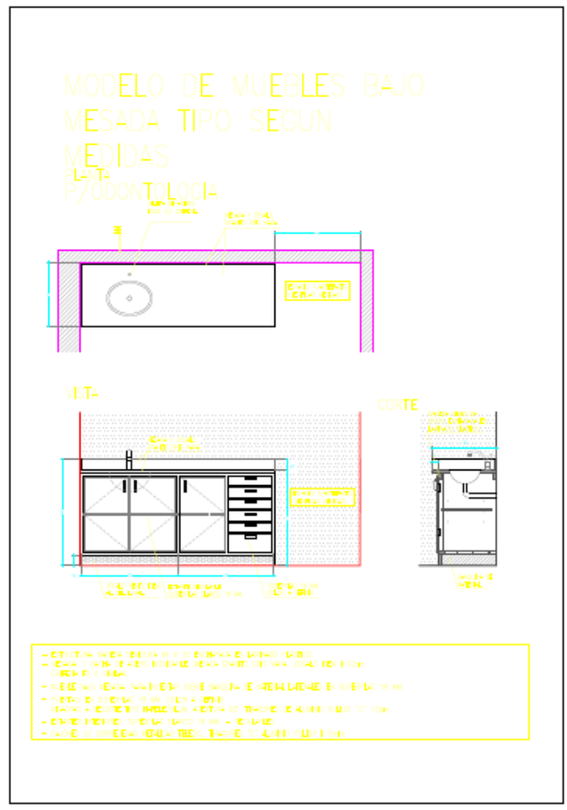
MODELO DE MUEBLES BAJO
MESADA TIPO SEGUN
MEDIDAS
P/CONSULTORIOS
CORTE

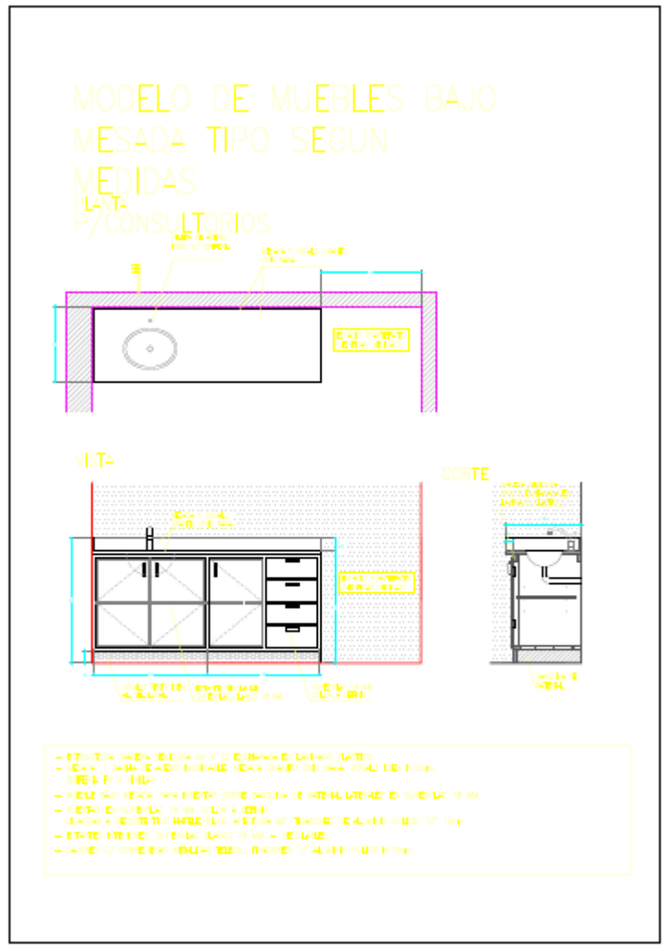
MODELO DE MUEBLES BAJO
MESADA TIPO SEGUN
MEDIDAS
P/CONSULTORIOS
CORTE

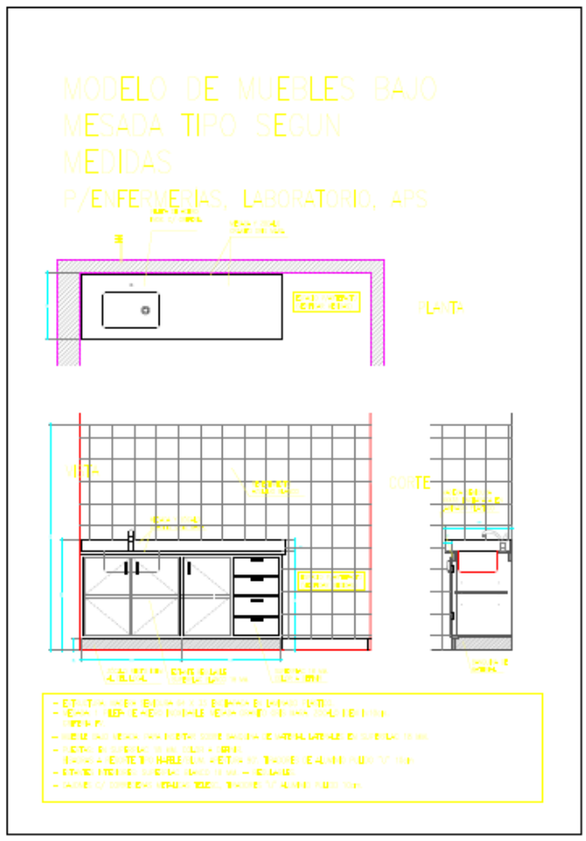
MODELO DE MUEBLES BAJO
MESADA TIPO SEGUN
MEDIDAS
P/ENFERMERIAS, LABORATORIO, APS
L.A.T.
VISTA
CORTE

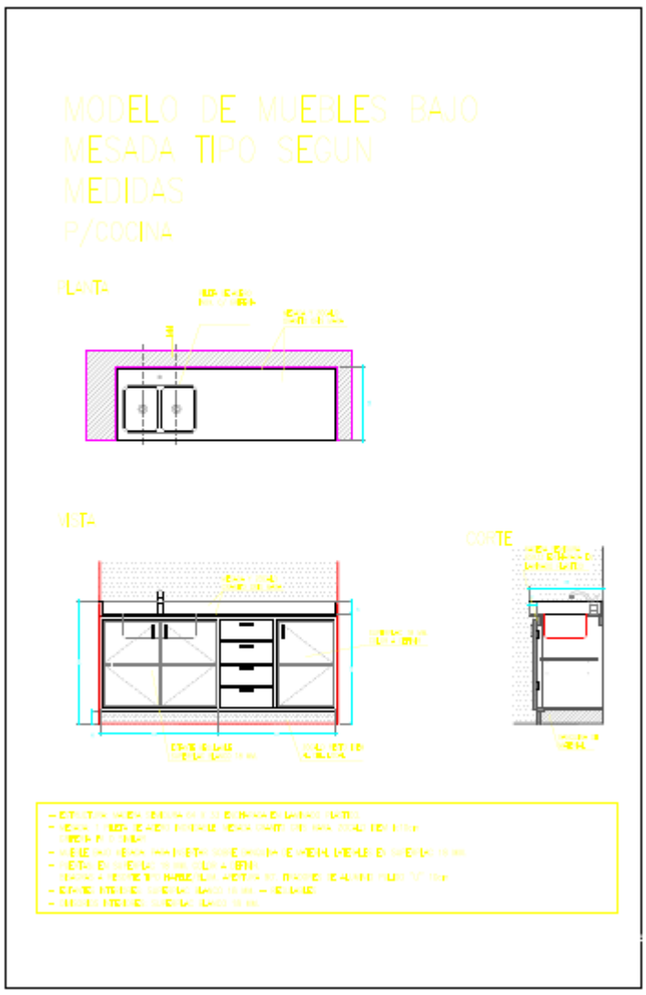
MODELO DE MUEBLES BAJO
MESADA TIPO SEGUN
MEDIDAS
P/COCINA
L.A.T.
L.T.
CORTE

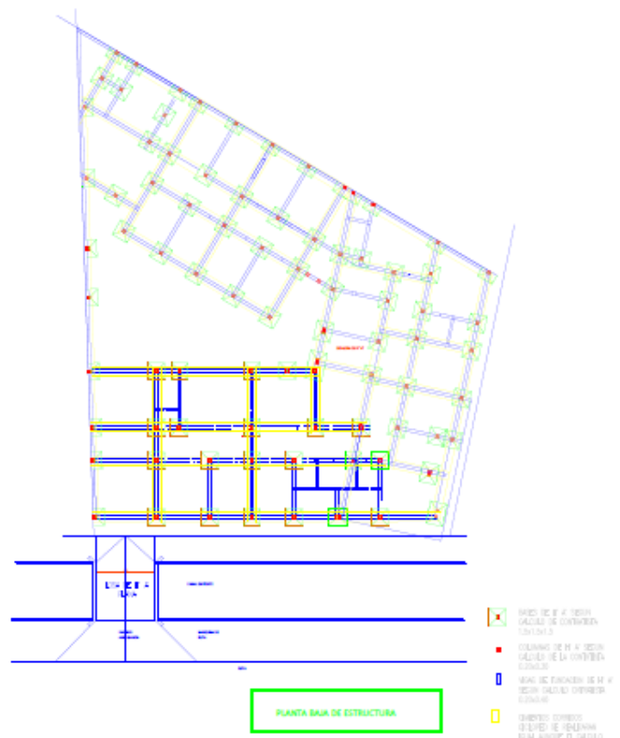
PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA

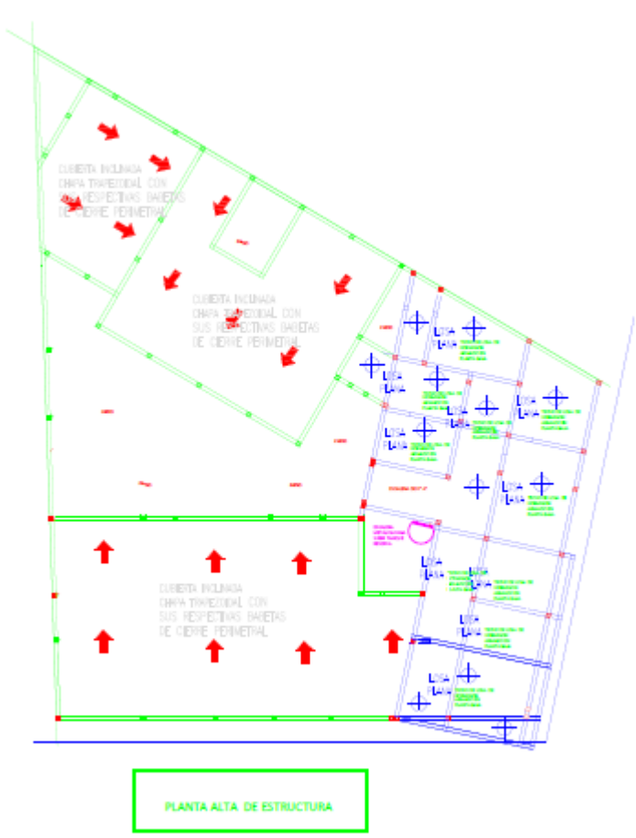
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL CON
SUS RESPECTIVAS BABETAS
DE CIERRE PERIMETRAL
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL CON
SUS RESPECTIVAS BABETAS
DE CIERRE PERIMETRAL
CUBIERTA INCLINADA
CHAPA TRAPEZOIDAL CON
SUS RESPECTIVAS BABETAS
DE CIERRE PERIMETRAL
PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA

BASES DE H° A° SEGUN CALCULO DE CONTRATISTA 1.5x1.5x1.5

COLUMNAS DE H° A° SEGUN CALCULO DE LA CONTRTISTA 0.20x0.30

VIGAS DE FUNDACION DE H° A° SEGUN CALCULO CNTRATISTA 0.20x0.40

CIMIENTOS CORRIDOS CICLOPEO SE REALIZARAN IGUAL AUNQUE EL CALCULO DE LA VIGA DE FUNDACION SEA SUFICIENTE – 0.40x0.60

VIGAS RESISTENTES SUPERIORES DE H° A° 0.20x0.40 SEGUN CALCULO CNTRATISTA

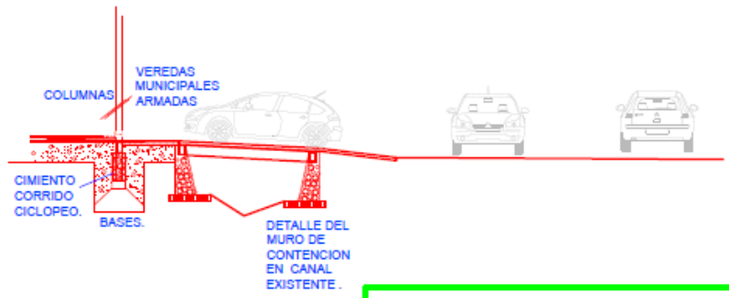

CORTE ESQUEMATICO DEL CANAL EXISTENTE

Activar Window

PLANTA ESTRUCTURA ACCESO DE AMBULANCIA

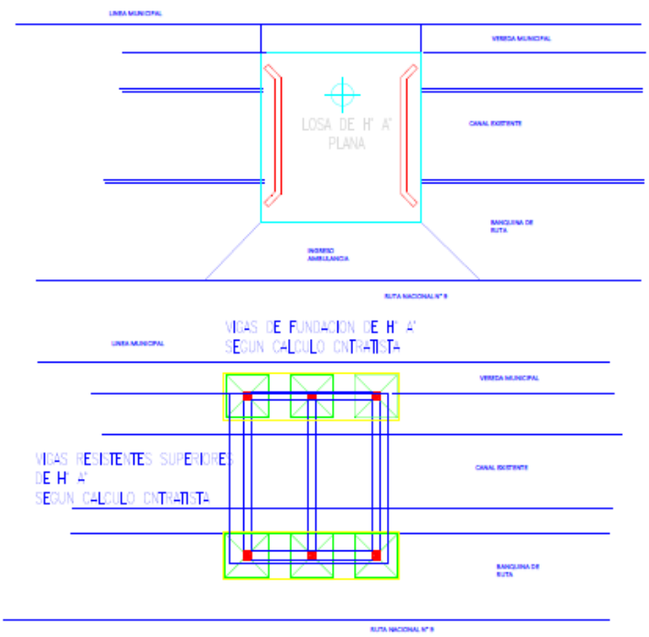

BASES DE H° A° SEGUN CALCULO DE CONTRATISTA

COLUMNAS DE H° A° SEGUN CALCULO DE LA CONTRTISTA

CIMIENTOS CORRIDOS CICLOPEO SE DERA REALIZAR IGUAL AUNQUE EL CALCULO DE LA VIGA DE FUNDACION SEA SUFICIENTE

VIGAS RESISTENTES SUPERIORES DE H° A° SEGUN CALCULO CNTRATISTA

Activar Windo
Ve a Configuració

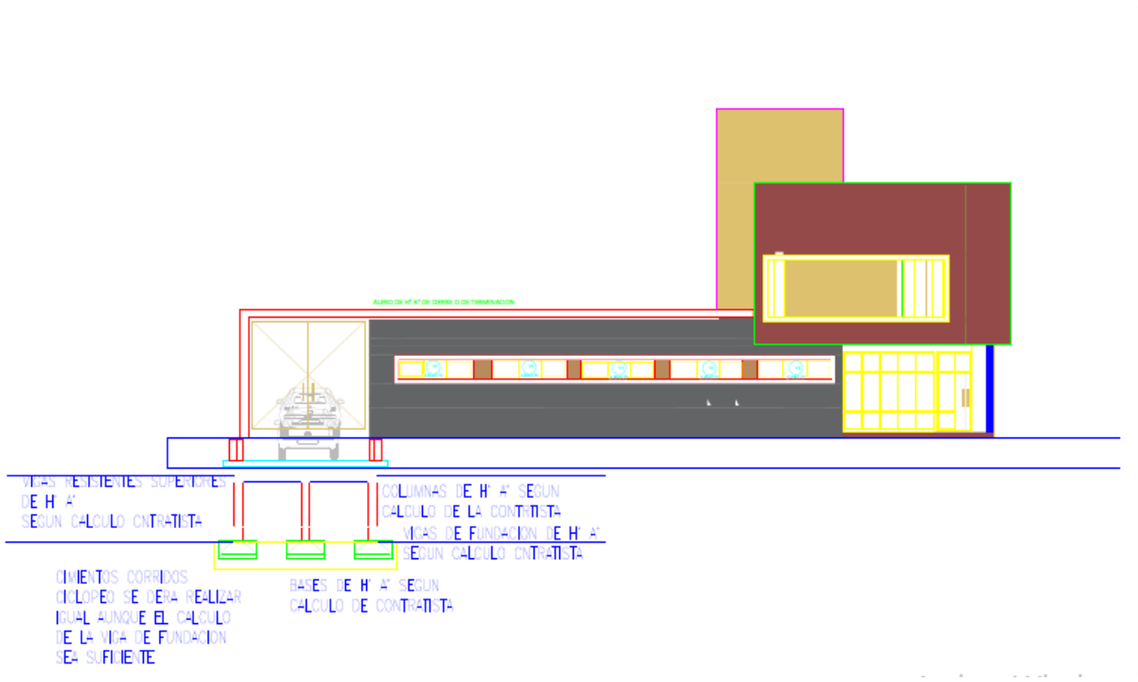
VIGAS DE CIMIENTOS SUPERIORES
DE H° A°
SEGUN CALCULO CONTRATISTA
CIMIENTOS CORRIDOS
DE CICLOPEO SE DEBRA REALIZAR
IGUAL AUNQUE EL CALCULO
DE LA VIGA DE FUNDACION
SEA SUFICIENTE
BASES DE H° A° SEGUN
CALCULO DE CONTRATISTA
COLUMNAS DE H° A° SEGUN
CALCULO DE LA CONTRATISTA
VIGAS DE FUNDACION DE H° A°
SEGUN CALCULO CONTRATISTA

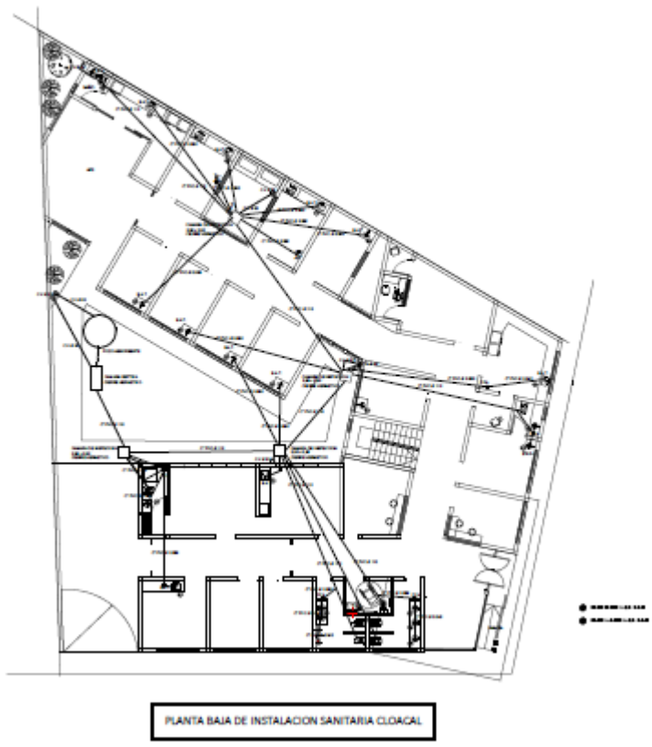
PLANTA BAJA DE INSTALACION SANITARIA CLOACAL

Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas

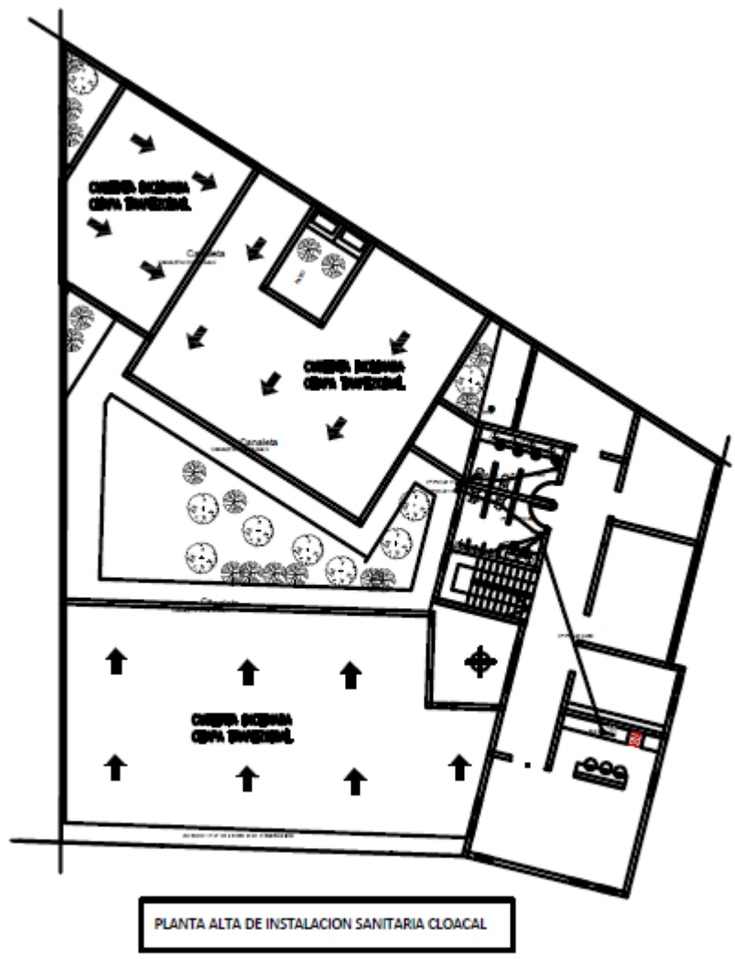

PLANTA ALTA DE INSTALACION SANITARIA CLOACAL

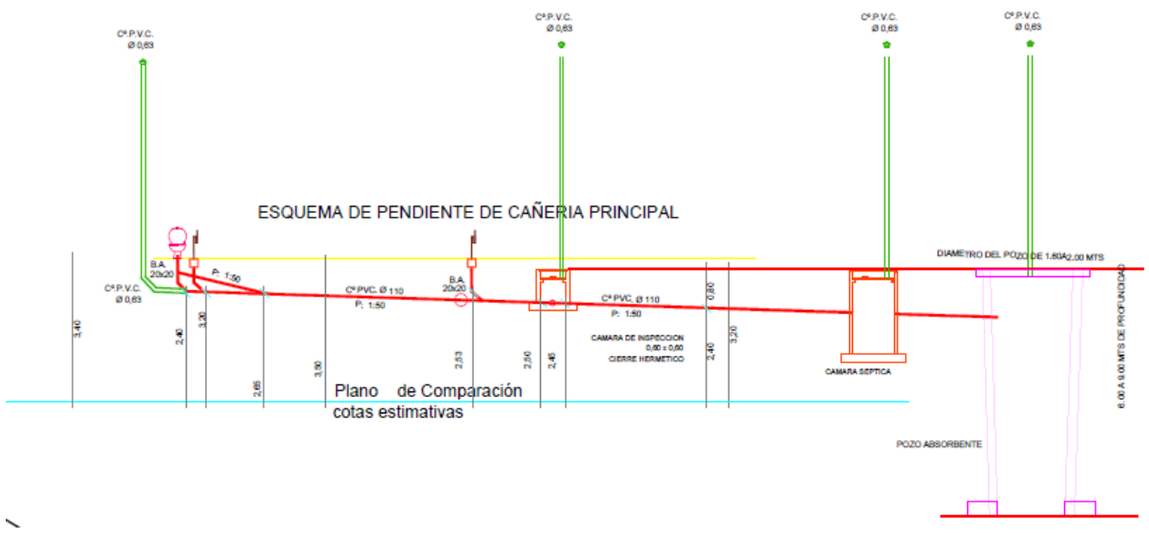

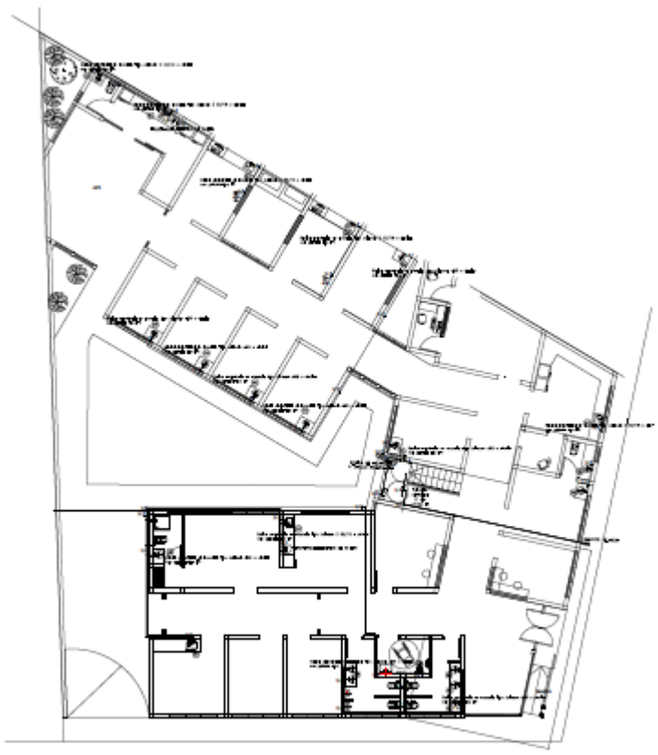

PLANTA BAJA DE INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA Y CALIENTE

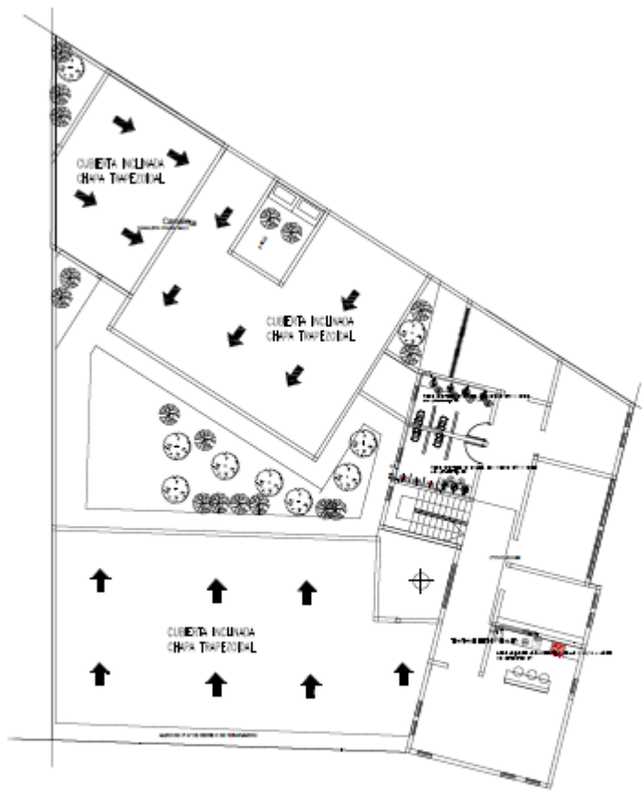

PLANTA ALTA DE INSTALACION SANITARIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE

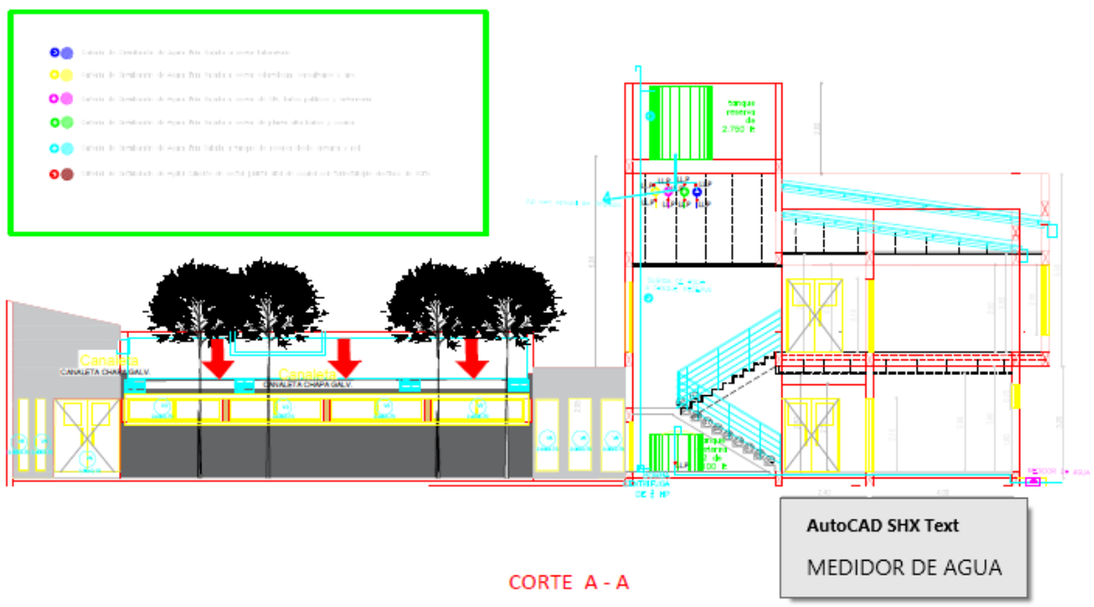

CORTE A - A

ESQUEMA DE LA PLANTA BAJA DE INSTALACION ELECTRICA - BOCAS , LUCES Y LLAVES DE 1,2 Y 3 PUNTOS

ESQUEMA DE LA PLANTA ALTA DE INSTALACION ELECTRICA - BOCAS , LUCES Y LLAVES DE 1,2 Y 3 PUNTOS

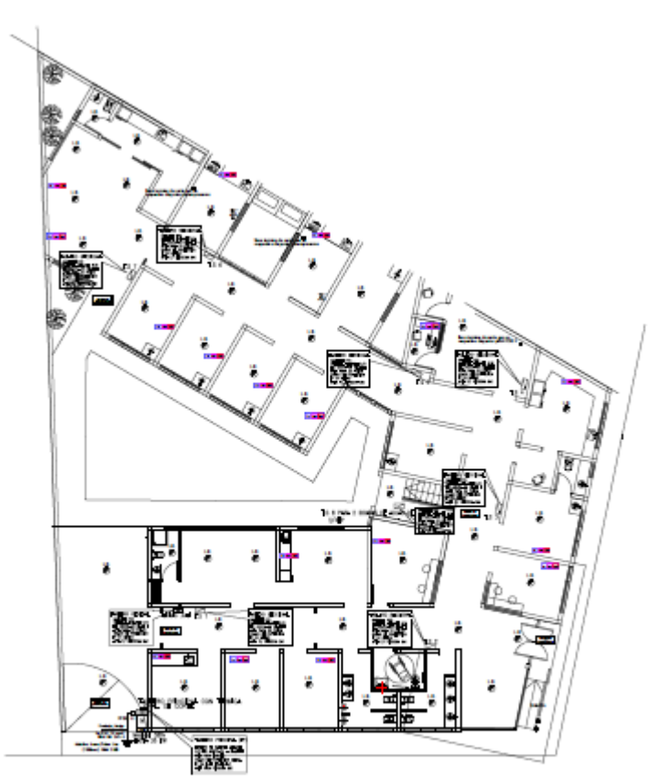

ESQUEMA DE LA PLANTA BAJA DE INSTALACION ELECTRICA DE TABLEROS Y LUCES DE EMERGENCIAS E INTERNED COMPLETO

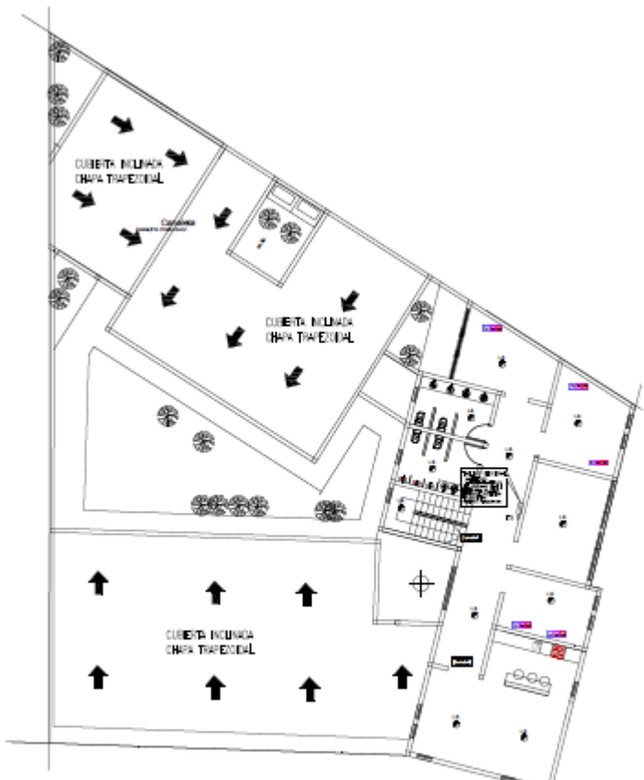

ESQUEMA DE LA PLANTA ALTA DE INSTALACION ELECTRICA DE TABLEROS Y LUCES DE EMERGENCIAS E INTERNED COMPLETO

ESQUEMA DE LA PLANTA BAJA DE INSTALACION ELECTRICA DE TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO

ESQUEMA DE LA PLANTA ALTA DE INSTALACION ELECTRICA DE TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO

OBSERVACION

1 : ACOMETIDA
Caño de acometida HF. Of. 1 1/4" - 32 mm. espesor e = 1,8 mm con aislación interna s/ normas EDESA- S.A.

2 : CAÑOS Y CAJAS
Se deberá respetar el uso del mismo material en toda la instalación, serán de material aislante Normas IEC 61386 - 21 IEC 60670, de acuerdo a tabla de Niveles Mínimos de Terminación correspondiente.

3 : TABLEROS T.P , T.G y TS
Caja de tablero de material aislante clase II Normas IEC-60670 grado de prot. IP 65 - 54 / IP41 respectivamente

4 : CONDUCTORES Y CABLES
Se preverá conductores y cables que cumplan con las Normas IRAM NM 247-3 e IRAM 2178 respectivamente

5 : PROTECCIONES
Interruptores termo magnéticos Normas IEC 60898 e Interruptores Diferenciales (I-D) norma(IEC 61009 - 30ma

6 : TOMACORRIENTE
3tle instalará tomacorriente (2p +T) 10 A-250v Normas IRAM 2071
x2 Toma doble (2p+T) 10A-250v Normas IRAM 2071

7 : PUESTA A TIERRA
Puesta a tierra el conductor de protección P.E. será de 4 mm² bicolor Normas IRAM N.M247-3

8 : JABALINA
Puesta a tierra (PAT) jabalina (AC - CU) Normas IRAM 2309 Rjad <= 40ohm

NOTAS:

- Las canalizaciones con material aislante s/normas IEC 61.386-21 deberán ser protegidas de agresiones mecánicas mediante procedimientos detallados en el punto "C" de la cláusula 771.12.3.3 del reglamento AEA 90364. Las canalizaciones deberán ser protegidas por una mezcla de concreto relación mínima 1:3 que servirá de barrera en lo ancho y largo de las cañerías con un espesor de 2 cm. como mínimo.
- Se preverá pilar para medidor Trifásico de acometida individual conforme a nuevos reglamentos de EDESA S.A.
- Las bocas p/ tomacorrientes en baño y cocina se instalarán en un radio mínimo de 0,40m del lavatorio y pileta, y se tomarán 15 cm del borde del lavatorio cuando este supere los 40 cm de radio.
  La altura mínima (arista inferior de la caja) será de 0.60 sobre el nivel del borde superior del lavatorio en baño; y 0.10 m sobre el nivel de mesada en cocina.
  AEA 771.8.6.2 - AEA 701.D

Detalle de Cable Subterraneo



REFERENCIAS
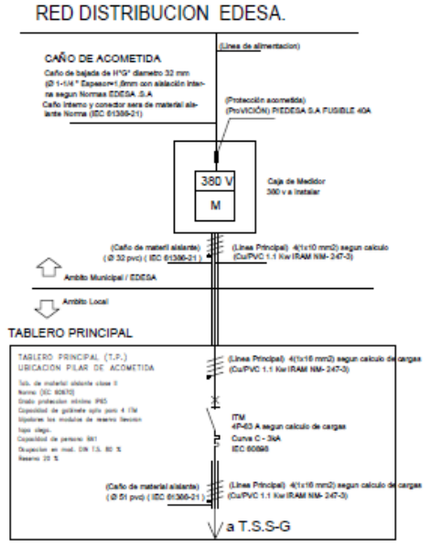
RED DISTRIBUCION EDESA.